


Насосные группы Поколение 8 МК, смесительные



Без электропривода смесителя!



Область применения: смесительный контур, т.е. контур, в котором необходимо держать определенный температурный график за счет подмеса охлажденного теплоносителя обратной линии в подающую. Чаще всего используется в качестве контура «теплого пола», радиаторного отопления с погодозависимым регулированием.

Для автоматического осуществления подмеса необходимо выбрать соответствующий электропривод (см. стр. 23) и подключить его к управляющей автоматике (см. стр. 77)

Наименование	Артикул (подача слева)	Артикул (подача справа)
1" без насоса	ME L 66831 EA RU	ME 66831 EA RU
1" с насосом Grundfos UPS 25-60	ME L 66831.40 RU	ME 66831.40 RU
1" с насосом Grundfos Alpha2 L 25-60	ME L 66831.10 RU	ME 66831.10 RU
1" с насосом Wilo Stratos Para 25/1-7	ME L 66831.31 WI	ME 66831.31 WI
1 1/4" без насоса	ME L 66832 EA RU	ME 66832 EA RU
1 1/4" с насосом Grundfos UPS 32-60	ME L 66832.40 RU	ME 66832.40 RU
1 1/4" с насосом Grundfos Alpha2 L 32-60	ME L 66832.10 RU	ME 66832.10 RU
1 1/4" с насосом Wilo Stratos Para 30/1-7	ME L 66832.31 WI	ME 66832.31 WI

Шайба для изменения KVS клапана

Наименование	Артикул
KVS 2,9	ME 58041.047
KVS 5,5	ME 58041.048

Технические характеристики

DN	25 (1")	32 (1 1/4")
Qmax**, кВт:		
при $\Delta T=20\text{ }^{\circ}\text{C}$	48	83
при $\Delta T=10\text{ }^{\circ}\text{C}$	24	41
Рабочее давление:	6 бар	
Kvs:	6,2	6,4
Подключение насоса	НГ 1 1/2"	НГ 2"

** — макс. мощность при $V_{\text{теплоносителя}}=1,0\text{ м/с}$. Ограничена производительностью насоса.


Примечание:

1) Насосные группы с левой подающей линией заказываются для установки на нижние патрубки распределительного коллектора «Поколение 8». **В данном типе насосных групп подающая и обратная линии не меняются.**

2) При установке в группу насосов с «нулевым» напором свыше 6 м. в.ст. требуется подрезать теплоизоляцию. В некоторых случаях необходимо устанавливать расположение клеммной коробки насоса на «9 часов».

3) Рабочие характеристики групп и насосов см. на стр. 24

Описание строения группы Поколение 8 МК:

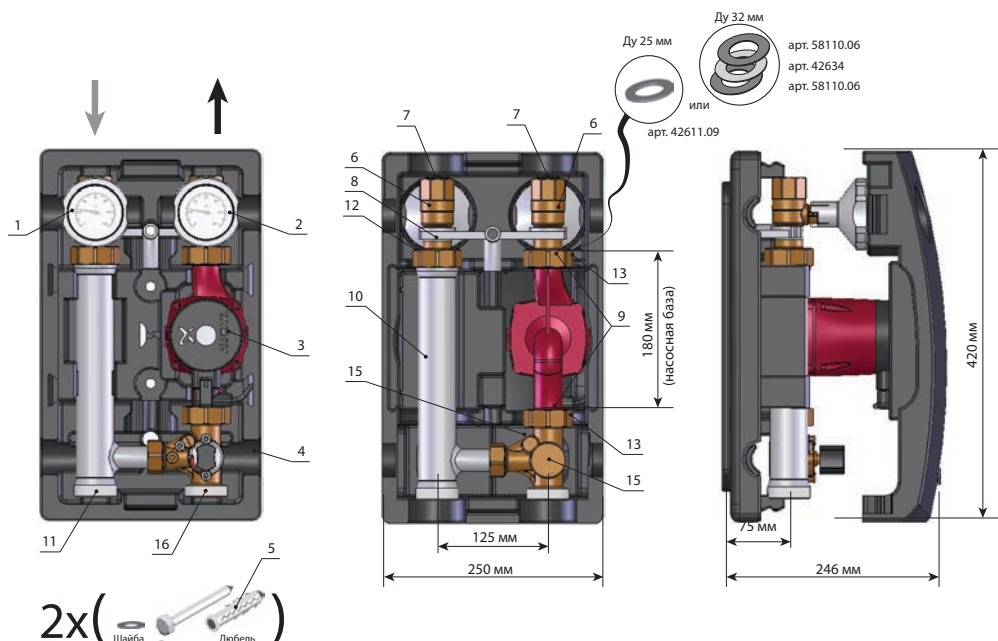

Обозначения: 1 — съемная рукоятка с синим термометром; 2 — съемная рукоятка с красным термометром; 3 — циркуляционный насос (или посадочное место под насос с базой 180 мм); 4 — блокная ЕРР теплоизоляция; 5 — комплект крепления насосной группы к стене (если она не устанавливается на коллектор); 6 — отсечной шаровый кран; 7 — подключение к системе отопления BP 1" (для группы Ду 25 мм) или BP 1 1/4" (для группы Ду 32 мм); 8 — обратный клапан; 9 — уплотнение для монтажа

насоса; 10 — никелированный патрубок обратной линии; 11 — подключение к коллектору НР 1 1/2" (под плоское уплотнение); 12 — накидная гайка НГ 1 1/2"; 13 — накидные гайки для подключения насоса НГ 1 1/2" (для Ду 25 мм) или НГ 2" (для Ду 32 мм); 14 — подключаемый байпас (только либо «выкл.» либо «вкл.»); 15 — 3-х ходовой смесительный клапан; 16 — НР 1 1/2" (под плоское уплотнение) на смесителе для подключения группы к распределительному коллектору.